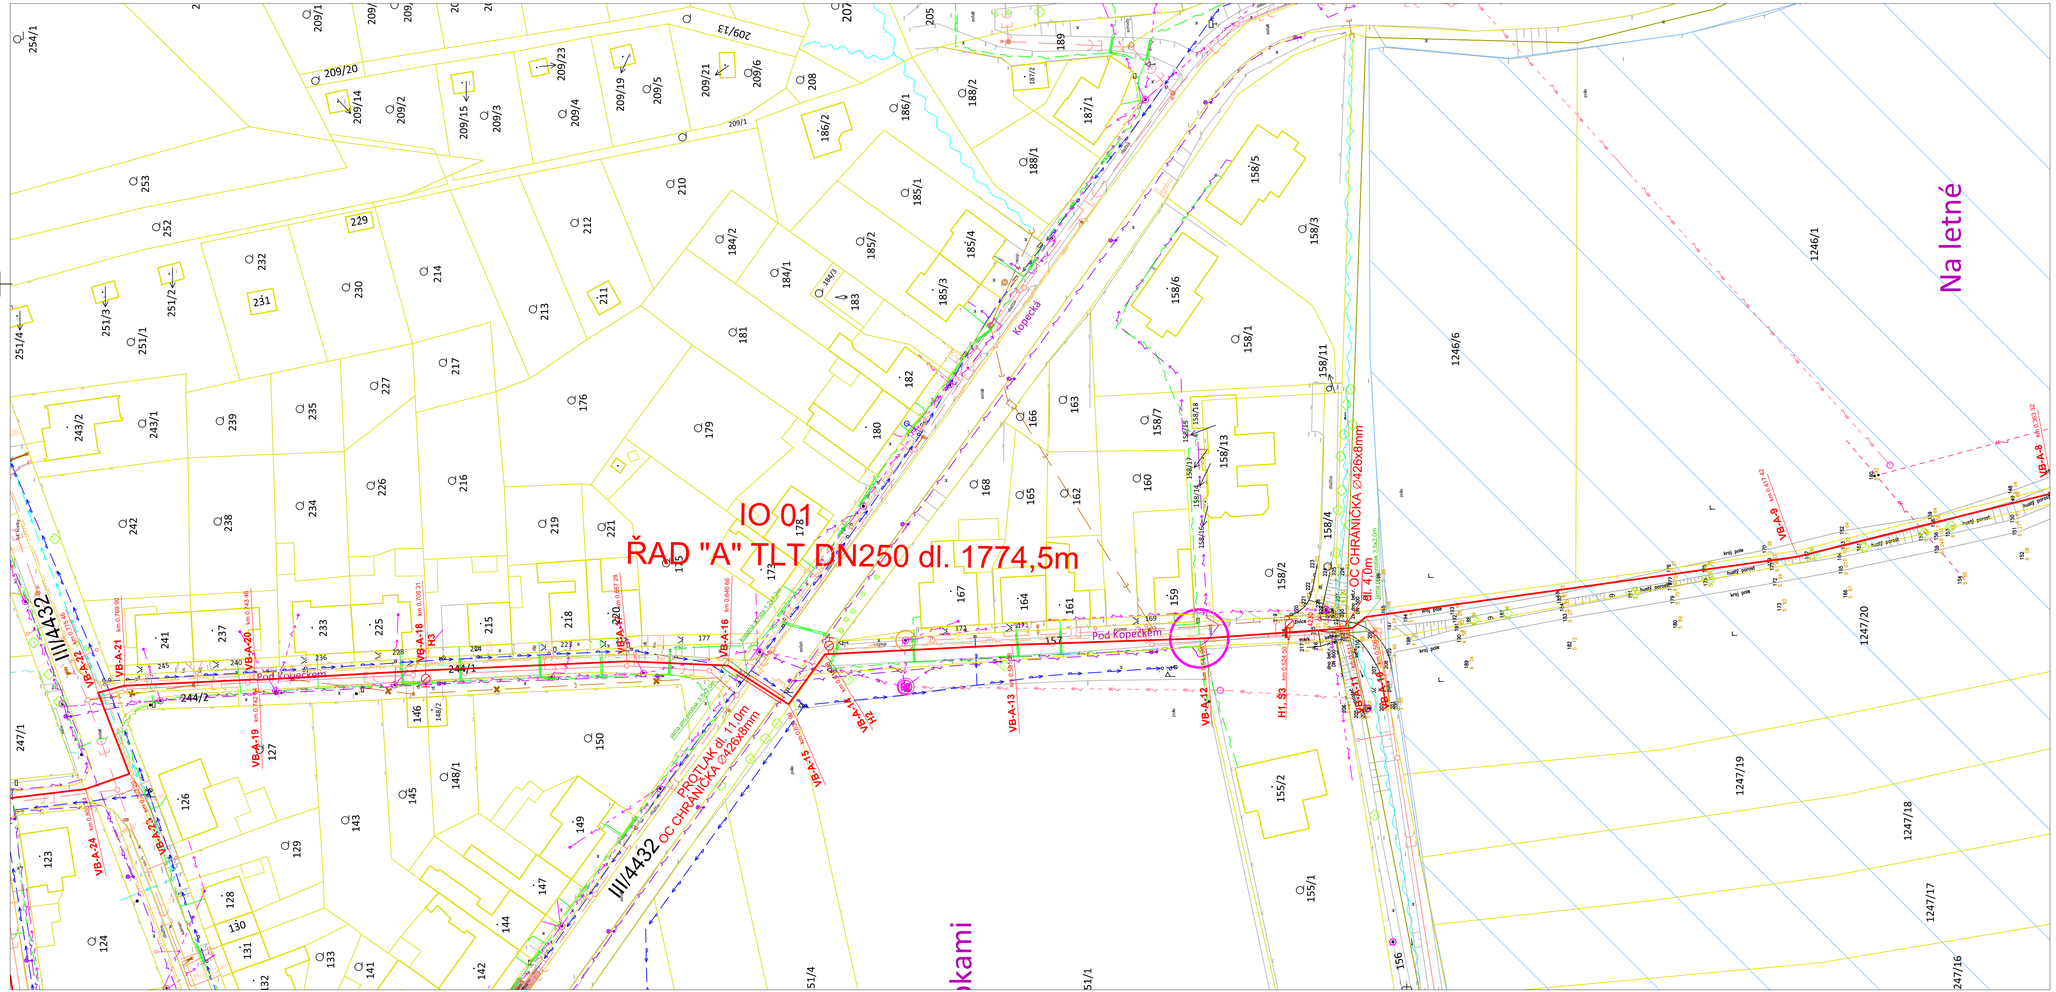

LEGENDA

- PARCELNÍ HRANICE
- KATASTRÁLNÍ HRANICE
- ZAMĚŘENÍ

STÁVAJÍCÍ SÍTĚ

- GRAVITAČNÍ STOKA DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- GRAVITAČNÍ STOKA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- GRAVITAČNÍ STOKA JEDNOTNÉ STOKOVÉ SOUSTAVY
- DEŠŤOVÁ VPUST NA STÁVAJÍCÍ DEŠŤOVÉ KANALIZACI
- PLYNOVOD STL
- PLYNOVOD STL - PŘÍPOJKY
- SDĚLOVACÍ metalický kabel - v chráničce
- SDĚLOVACÍ optický kabel - v chráničce
- SDĚLOVACÍ nezaměřený metalický kabel
- KABEL NN zemní
- KABEL NN nadzemní
- KABEL VN zemní
- KABEL VN nadzemní
- KABEL veřejného osvětlení zemní
- KABEL veřejného osvětlení nadzemní
- ROZHLAS
- VODOVOD
- VODOVOD HRDINKA
- MELIOROVANÁ PLOCHA
- MELIORAČNÍ TOK

PROJEKTOVANÁ KANALIZACE

- GRAVITAČNÍ STOKA JEDNOTNÉ STOKOVÉ SOUSTAVY
- GRAVITAČNÍ SPLAŠKOVÁ STOKA ODDÍLNÉ STOKOVÉ SOUSTAVY
- GRAVITAČNÍ STOKA JEDNOTNÉ STOKOVÉ SOUSTAVY NAVRHOVANÁ V TRASE STÁVAJÍCÍ KANALIZACE
- GRAVITAČNÍ STOKA JEDNOTNÉ STOKOVÉ SOUSTAVY STÁVAJÍCÍ STOKA NAVRŽENÁ K OPRAVĚ BEZVÝKOPOVOU TECHNOLOGIÍ
- VÝTLAK

NÁVRH

- VODOVODNÍ ŘAD
- CHRÁNIČKA NA VODOVODNÍM ŘADU
- ZRUŠENÍ STÁVAJÍCÍHO VODOVODNÍHO ŘADU

UPOZORNĚNÍ:
- POLOHU PODZEMNÍCH VEDENÍ NELZE VYTVČOVAT ODMĚŘOVÁNÍM VZDÁLENOSTÍ NA VÝKRESE.
- PŘESNÉ OZNAČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH VEDENÍ NA POVRCHU TERÉNU ZAJISTÍ INVESTOR PŘED ZAHÁJENÍM REALIZACE STAVBY.
- VÝKOPY V BLÍZKOSTI VEDENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY RUČNĚ

POZNÁMKA :
- PŘI SOUBĚHU A KŘÍŽENÍ PROJEKTOVANÉ KANALIZACE S OSTATNÍMI VEDENÍMI MUSÍ BÝT DODRŽENY MIN. VZDÁLENOSTI PODLE ČSN 73 6005

VÝŠKOVÝ SYSTÉM B.p.v. SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM JTSK

VYPRACOVAL	ODP. PROJEKTANT	HIP	SOUBOR	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO
ING. GALUŠKOVÁ	ING. GALUŠKOVÁ		C_SIT_Dolany_DPS.dwg	2016059

vodis Olomouc s.r.o.
Tovární 1059/41
772 11 Olomouc

OBJEDNATEL:	Obec Dolany, Dolany 58, 783 16 Dolany	DATUM 12 / 2016
ZAKÁZKA:	POSÍLENÍ KAPACITY ŘADU VDJ DROŽDÍN II - DOLANY	FORMÁT 10 A4

C - SITUACE

SITUACE STAVBY
IO 01 ŘAD "A"
2. část

STUPEŇ	MĚŘÍTKO
DPS	1 : 500
Č.PŘÍLOHY	Č.KOPIE
C.2.1.2	