


PŮDORYS:

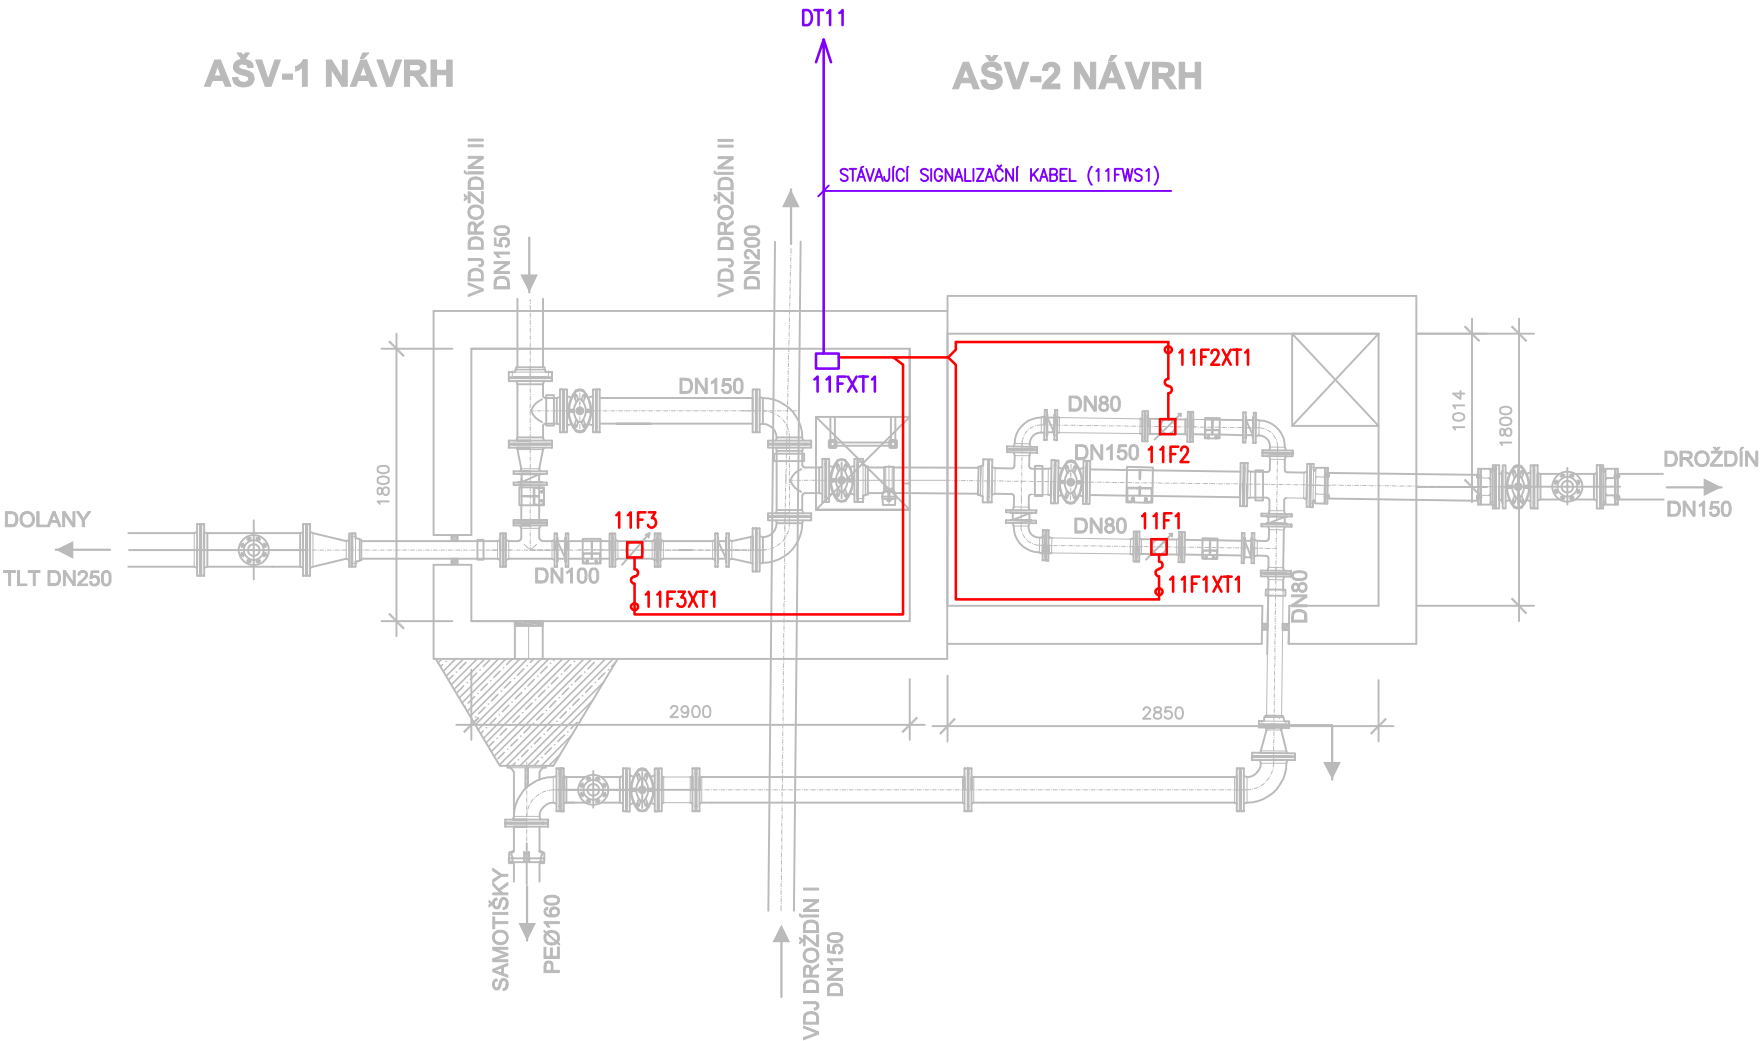

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ ZAŘÍZENÍ / KABELÁŽ:
- DT11

ROZVADĚČ TELEMETRIE (VE VSTUPNÍM PROSTORU VDJ DROŽDÍN II)
- 11FXT1

PŘECHODOVÁ SKŘÍŇ PRO PŘENOS ZE ŠACHTY DO ROZVADĚČE DT11
- NOVÉ ZAŘÍZENÍ / KABELÁŽ:
- 11F1

VODOMĚR NA ODBĚRU SAMOTIŠKY
- 11F2

VODOMĚR NA ODBĚRU DROŽDÍN
- 11F3

VODOMĚR NA ODBĚRU DOLANY
- 11F\*XT1

PŘECHODOVÁ KRABICE

POUŽITÁ NAPĚTÍ: 1 NPE 230V 50Hz/TN–S  
2 DC, 24V, 2 DC 12V

OCHRANA PŘED ÚRAZEM ELEKTRICKÝM PROUDEM DLE ČSN 33 2000–4–41 ED. 2:  
ZÁKLADNÍ OCHRANA–OCHRANA ZA NORMÁLNÍCH PODMÍNEK (OCHRANA PŘED PŘÍMÝM DOTYKEM):  
PŘÍL. A – ZÁKLADNÍ IZOLACE ŽIVÝCH ČÁSTÍ, PŘEPÁŽKY, KRYTY

OCHRANA PŘI PORUŠE (OCHRANA PŘED DOTYKEM NEŽIVÝCH ČÁSTÍ):  
411.3.1 – OCHRANNÉ UZEMNĚNÍ A OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ  
411.3.2 – AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ V PŘÍPADĚ PORUCHY

OCHRANA DOPLŇKOVÁ:  
415.2 – DOPLŇUJÍCÍ OCHRANNÉ POSPOJOVÁNÍ

PROSTORY: VIZ PROTOKOL O URČENÍ VNĚJŠÍCH VLIVŮ (ULOŽEN U PROVOZOVATELE)

VYPRACOVAL	ODP. PROJEKTANT	HIP	SOUBOR	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	<div><div>vodis<sup>®</sup></div><div>Olomouc s.r.o.</div><div>Tovární 1059/41</div><div>772 11 Olomouc</div></div>
ING. ŠPERLICH	ING. ŠPERLICH	ING. GALUŠKOVÁ	D_4_4_Dispozice	2016059	
OBJEDNATEL: Obec Dolany, Dolany 58, 783 16 Dolany				DATUM 12 / 2016	
ZAKÁZKA: POSÍLENÍ KAPACITY ŘADU VDJ DROŽDÍN II - DOLANY				FORMÁT A3	
D - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE D.4 - PS 01 - MĚŘENÍ A OVLÁDÁNÍ  <b>DISPOZICE</b>				STUPEŇ DSP+DPS	MĚŘÍTKO 1 : 50
				Č.PŘÍLOHY D.4.4	Č.KOPIE