


PROVIZORNÍ PROPOJENÍ

RVS SAMOTIŠKY S PŘIVADĚČEM DN200 SAMOTIŠKY - TOVĚŘ  
(VB-A-51 km 1,703 12 až VB-A-56 km 1,774 50, úzký průchod mezi domy)  
PE100 SDR17 Ø90x5,4mm - dl. 2x 80,0 m = 160m

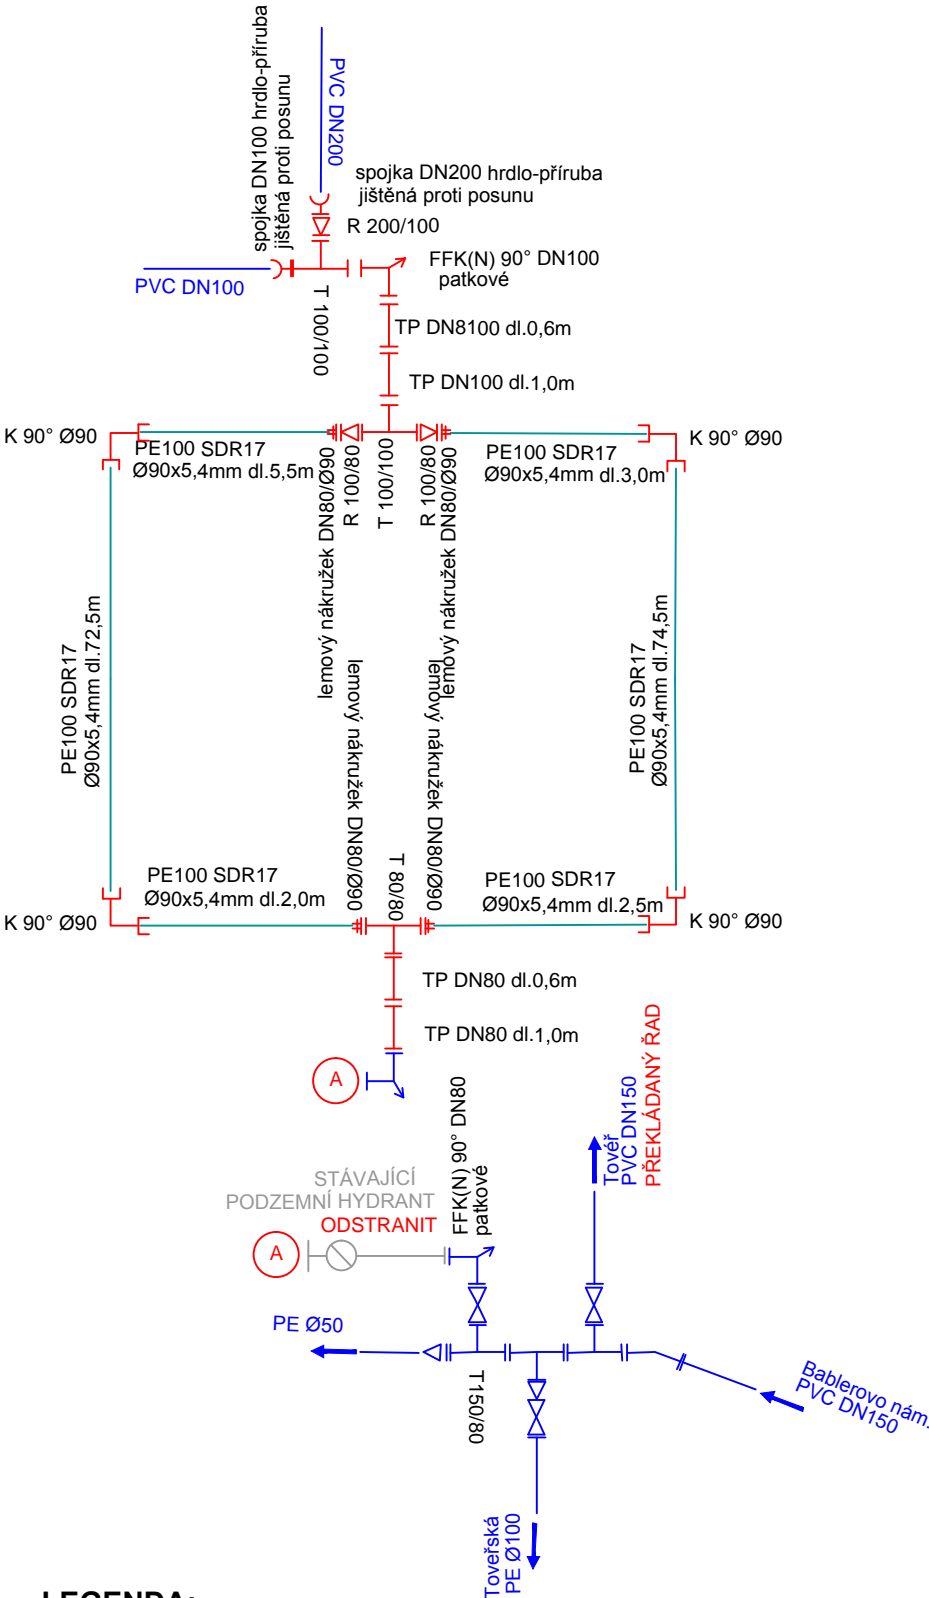

LEGENDA:


- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
- PROVIZORNÍ PROPOJENÍ - TVAROVKY
- PROVIZORNÍ PROPOJENÍ - POTRUBÍ

POZNÁMKA:

POTRUBÍ BUDE PO DOBU STAVBY ULOŽENO VOLNĚ NA TERÉNU  
PŘED ZAVODNĚNÍM PROPOJENÍ JE NUTNÉ NEJDŘÍVE PROVÉST JEHO DEZINFEKCI CHLOROVOU VODOU  
JE NUTNÉ DODRŽET NAVRŽENÉ ZAOKRUHOVÁNÍ PROVIZORNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ !!

PROVIZORNÍ PROPOJENÍ

ODBĚRU Z VDJ DROŽDÍN II S PŘIVADĚČEM PRO DOLANY A PRO SAMOTIŠKY  
PE100 SDR17 Ø90x5,4mm - dl. 24,0 m

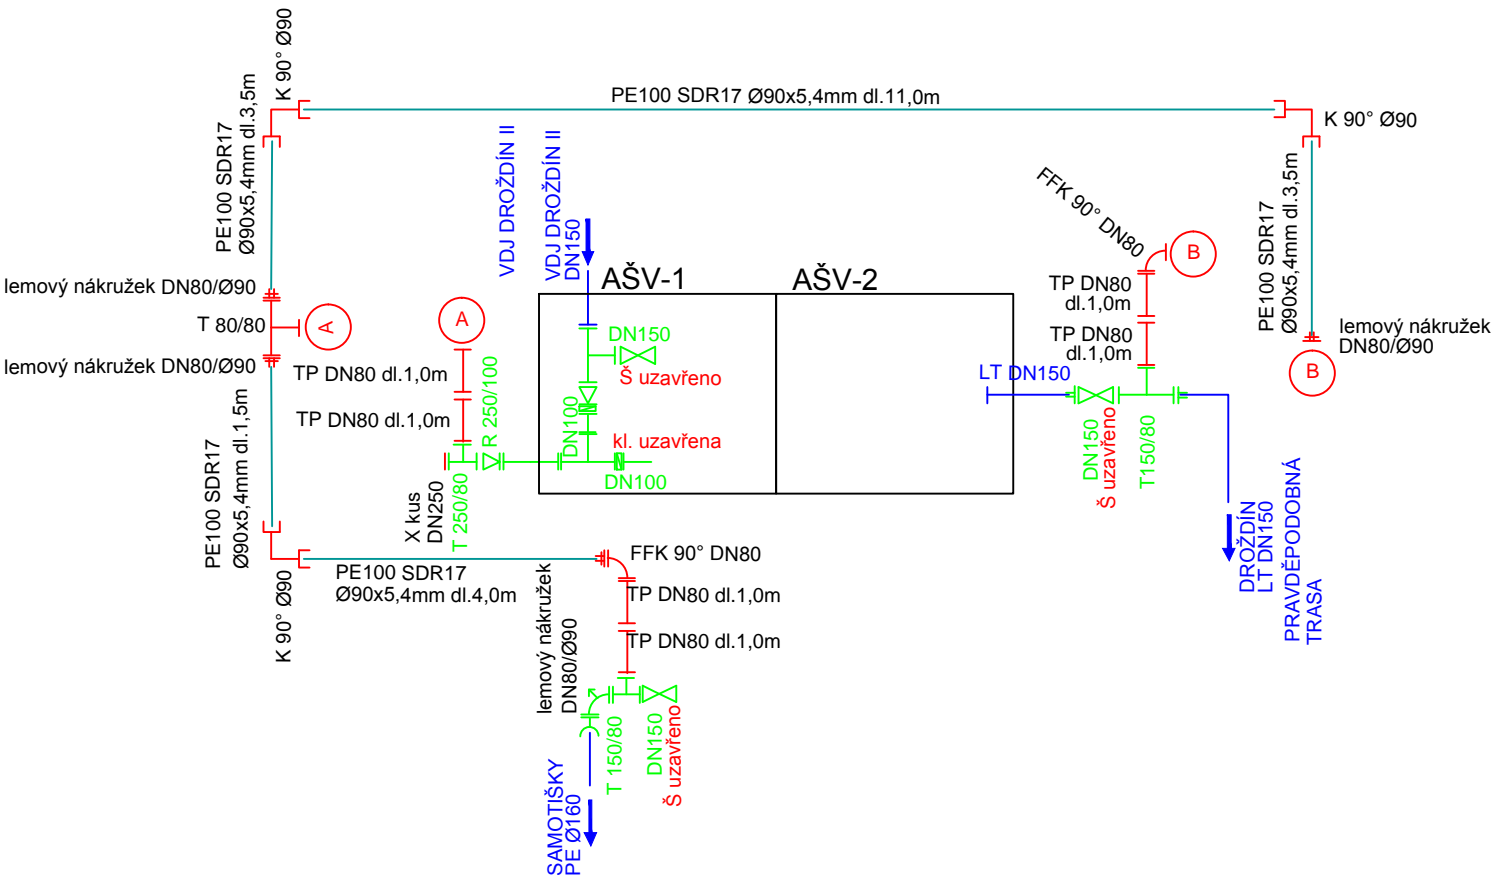

LEGENDA:

- STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
- ČÁSTEČNÉ PŘESTROJENÍ ŠACHTY AŠV-1, TVAROVKY Z KLADEČSKÉHO SCHÉMA
- PROVIZORNÍ PROPOJENÍ - TVAROVKY
- PROVIZORNÍ PROPOJENÍ - POTRUBÍ

POZNÁMKA:

POTRUBÍ BUDE PO DOBU STAVBY ULOŽENO VOLNĚ NA TERÉNU  
PŘED ZAVODNĚNÍM PROPOJENÍ JE NUTNÉ NEJDŘÍVE PROVÉST JEHO DEZINFEKCI CHLOROVOU VODOU

VYPRACOVAL ING. GALUŠKOVÁ	ODP. PROJEKTANT ING. GALUŠKOVÁ	HIP	SOUBOR Schema_provozorniho_zasobovani.dwg	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 2016059	
OBJEDNATEL: Obec Dolany, Dolany 58, 783 16 Dolany				DATUM 12 / 2016	
ZAKÁZKA: POSÍLENÍ KAPACITY ŘADU VDJ DROŽDÍN II - DOLANY				FORMÁT 2 A4	
D - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE D.1 - IO 01 - ŘAD "A" DROŽDÍN - SAMOTIŠKY  <b>SCHÉMA PROVIZORNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ</b>				STUPEŇ DPS	MĚŘITKO -
				Č.PŘÍLOHY D.1.10	Č.KOPIE