


PROVIZORNÍ PROPOJENÍ

NAPOJENÍ RVS DOLANY, PŘEPOJENÍ PŘÍPOJEK


PE100 SDR17 Ø90x5,4mm - dl. 190,0 m
PE100 SDR17 Ø32x3,0mm - dl. 21,0 m

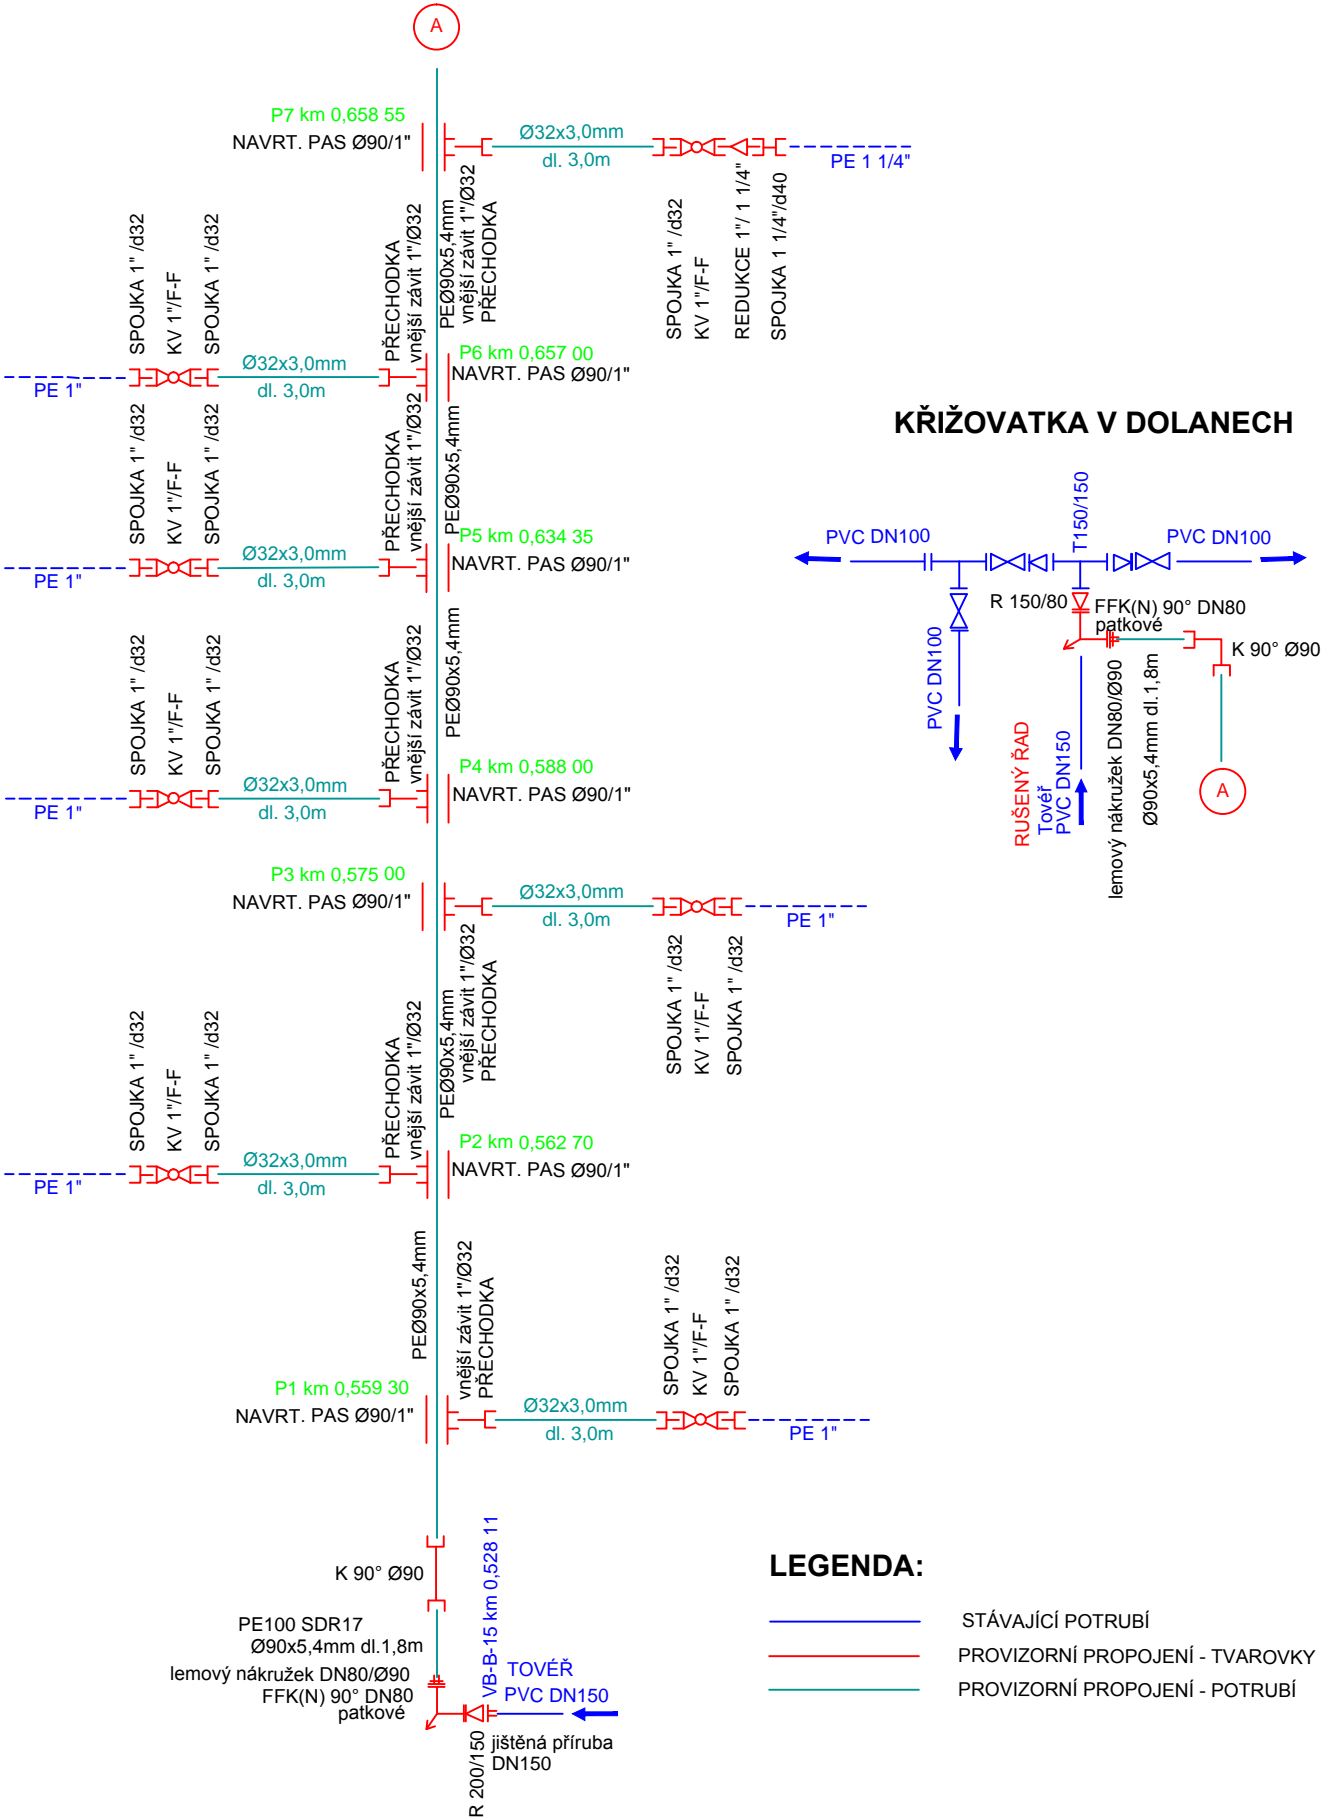

PROVIZORNÍ PROPOJENÍ

OBTOK ŠACHTY AŠ-3 V TOVĚŘI


PE100 SDR17 Ø90x5,4mm - dl. 17,0 m

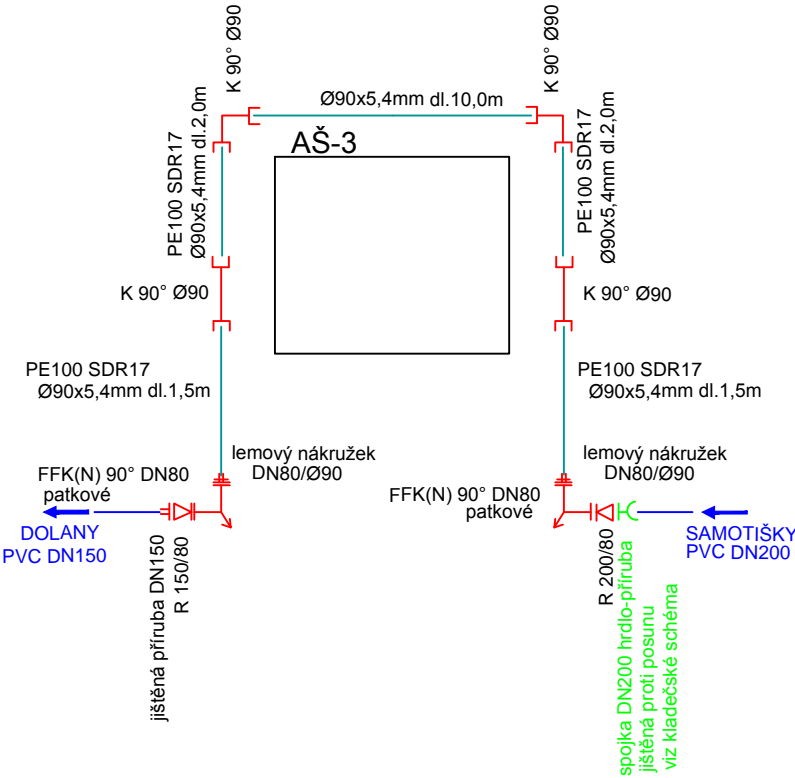

PROVIZORNÍ PROPOJENÍ

STÁVAJÍCÍHO PŘIVADĚČE DN150 V TOVĚŘI V KŘÍŽOVATCE U RYBNÍKA

PVC DN150 PN10 - dl. 15,0 m

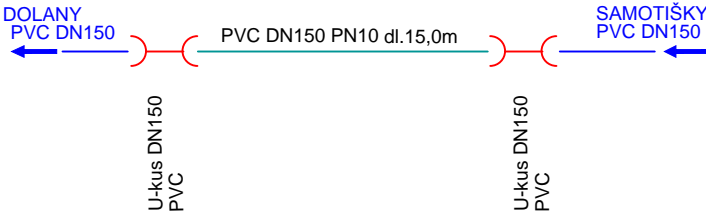

POZNÁMKA:

POTRUBÍ BUDE PO DOBU STAVBY ULOŽENO VOLNĚ NA TERÉNU
PŘED ZAVODNĚNÍM PROPOJENÍ JE NUTNÉ NEJDŘÍVE PROVÉST JEHO DEZINFEKCI CHLOROVOU VODOU

VYPRACOVAL ING. GALUŠKOVÁ	ODP. PROJEKTANT ING. GALUŠKOVÁ	HIP	SOUBOR Schema_provozorniho_zasobovani.dwg	ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO 2016059	
OBJEDNATEL: Obec Dolany, Dolany 58, 783 16 Dolany				DATUM 12 / 2016	
ZAKÁZKA: POSÍLENÍ KAPACITY ŘADU VDJ DROŽDÍN II - DOLANY				FORMÁT 2 A4	
D - VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE D.2 - IO 02 - ŘAD "B" TOVĚŘ - DOLANY SCHÉMA PROVIZORNÍHO ZÁSOBOVÁNÍ				STUPEŇ DPS	MĚŘÍTKO -
				Č.PŘÍLOHY D.2.8	Č.KOPIE